

Bild 1.1

**Anforderungen an einen Raum in einem Gebäude
zur Brennstofflagerung für feste Brennstoffe bis 15.000 kg**

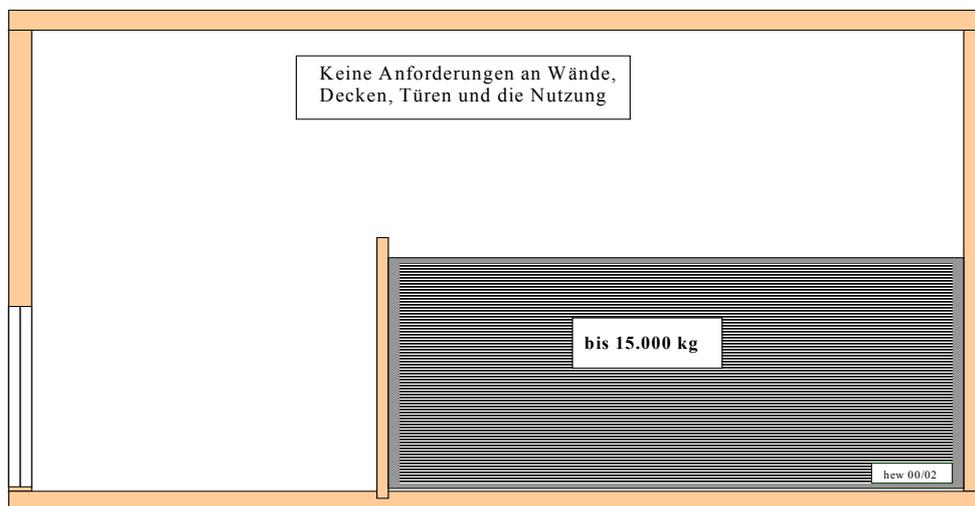


Bild 1.2

**Anforderungen an einen Raum in einem Gebäude
zur Brennstofflagerung für feste Brennstoffe über 15.000 kg**

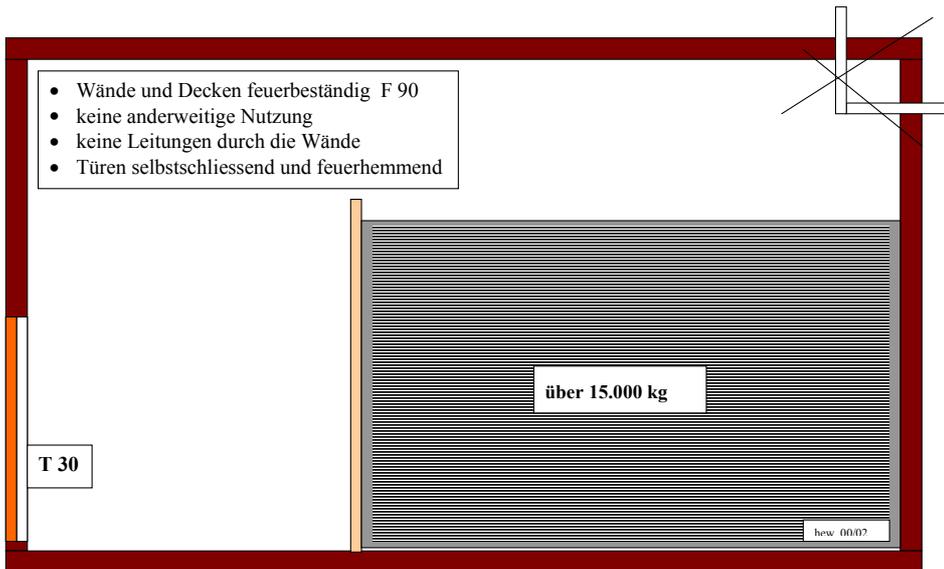


Bild 2.1

**Anforderungen an einen Raum in einem Gebäude zur Brennstofflagerung
für feste Brennstoffe bis 15.000 kg
bei gleichzeitiger Lagerung bis zu 1000 Liter Heizöl**

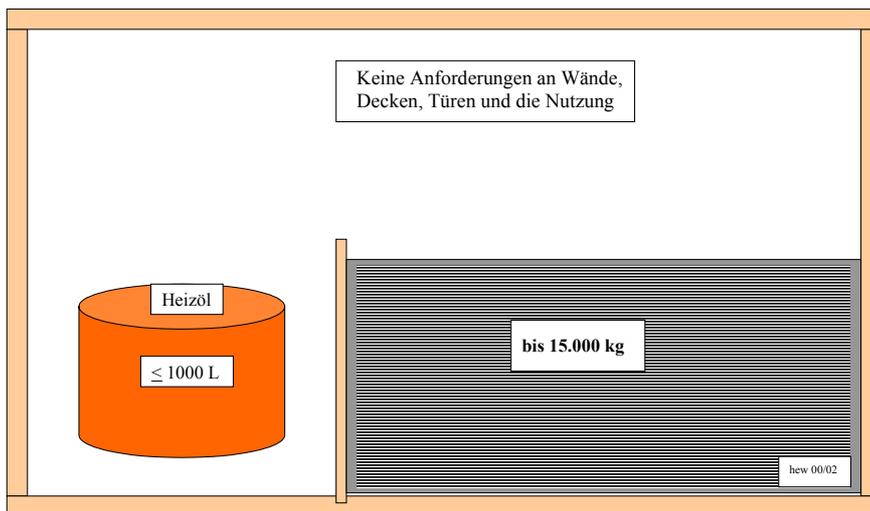


Bild 2.2

Anforderungen an einen Raum in einem Gebäude zur Brennstofflagerung

- für feste Brennstoffe bis 15.000 kg
- bei gleichzeitiger Lagerung bis zu 5000 Liter Heizöl

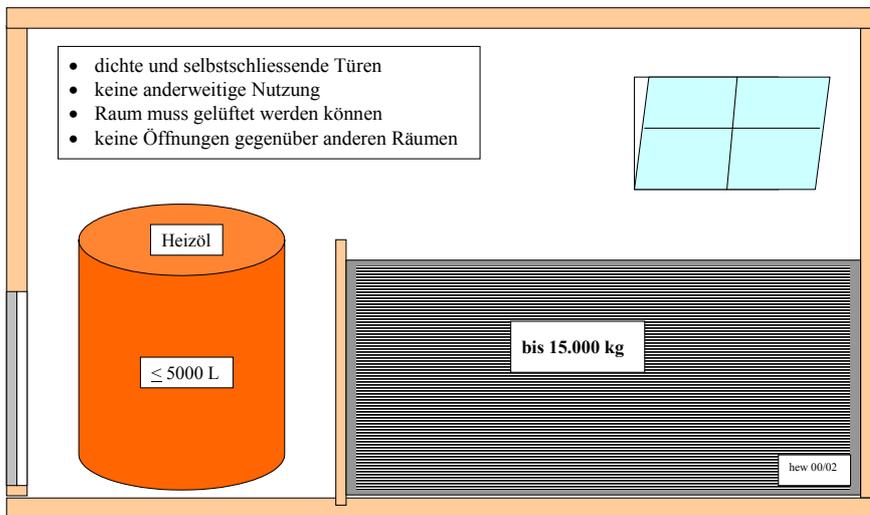


Bild 3.1

Anforderungen an einen Raum in einem Gebäude

- zur Brennstofflagerung für feste Brennstoffe bis 15.000 kg
- bei gleichzeitiger Lagerung bis zu 1000 Liter Heizöl
- und Aufstellung einer Feuerstätte bis 50 kW

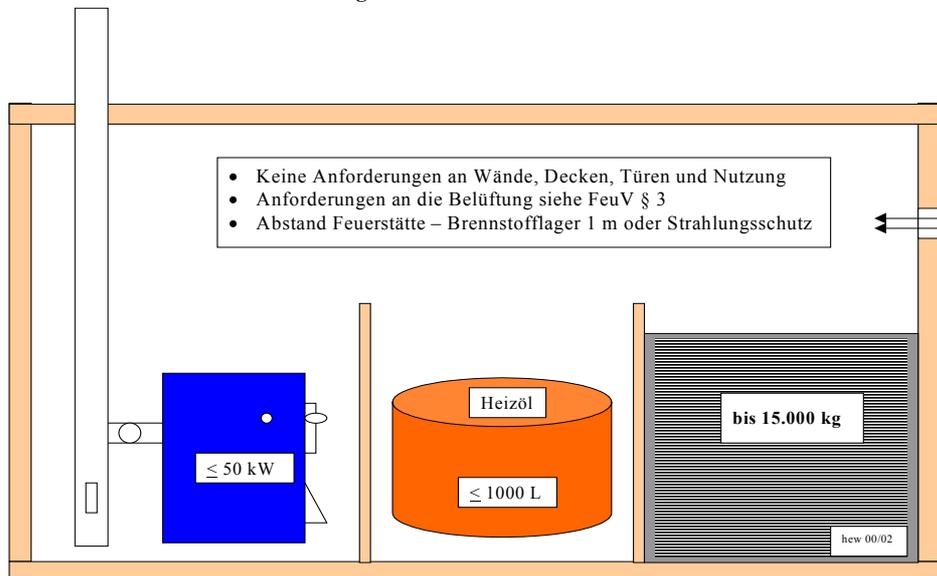


Bild 3.3

Anforderungen an einen Raum in einem Gebäude

- zur Brennstofflagerung für feste Brennstoffe bis 15.000 kg
- bei gleichzeitiger Lagerung bis zu 5000 Liter Heizöl
- und Aufstellung einer Feuerstätte über 50 kW für Öl oder Gas

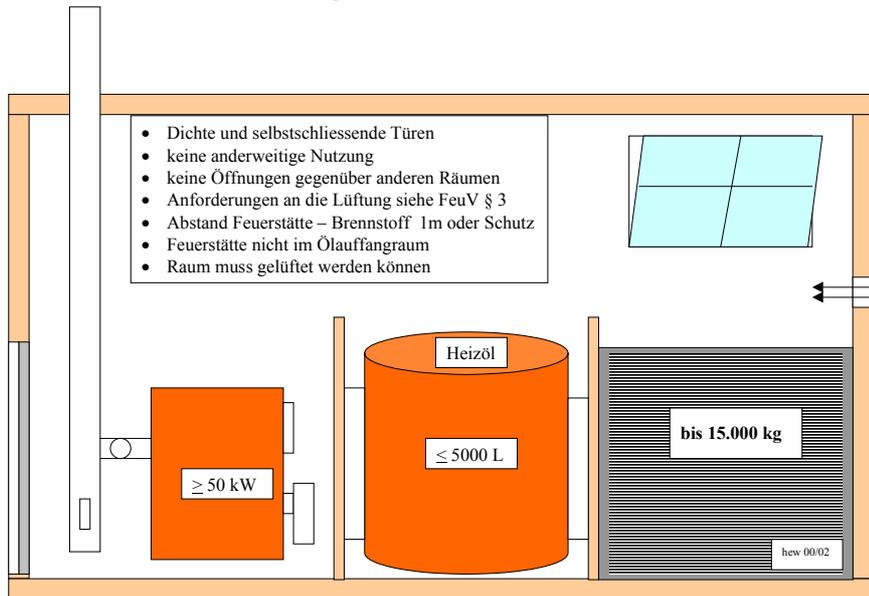


Bild 3.2

Anforderungen an einen Raum in einem Gebäude

- zur Brennstofflagerung für feste Brennstoffe bis 15.000 kg
- bei gleichzeitiger Lagerung bis zu 5000 Liter Heizöl
- und Aufstellung einer Feuerstätte bis 50 kW

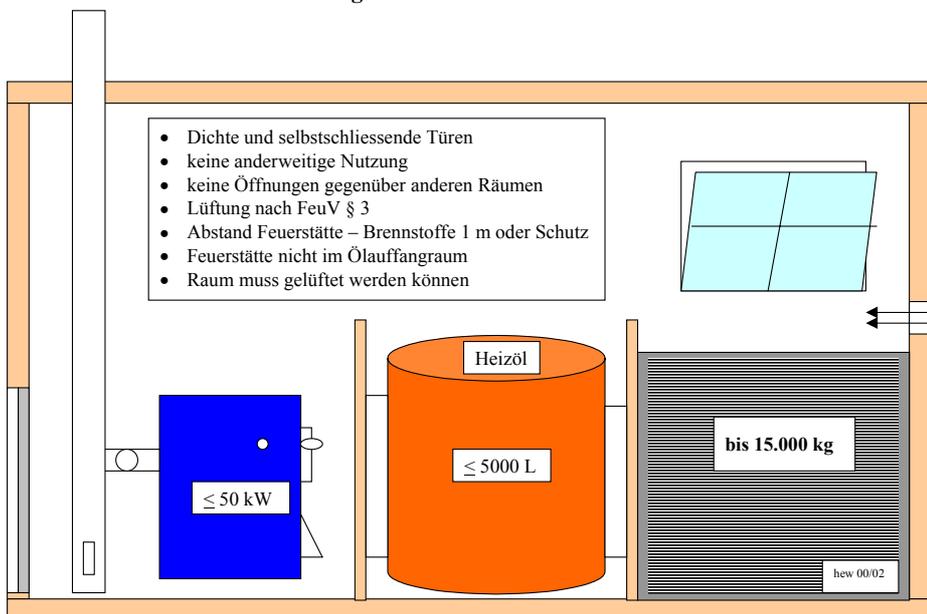


Bild 3.4

Anforderungen an einen Raum in einem Gebäude

- zur Brennstofflagerung für feste Brennstoffe bis 15.000 kg
- bei gleichzeitiger Lagerung bis zu 5000 Liter Heizöl
- und Aufstellung einer Feuerstätte über 50 kW für Öl oder Gas
- und einer Holzfeuerung bis 50 kW

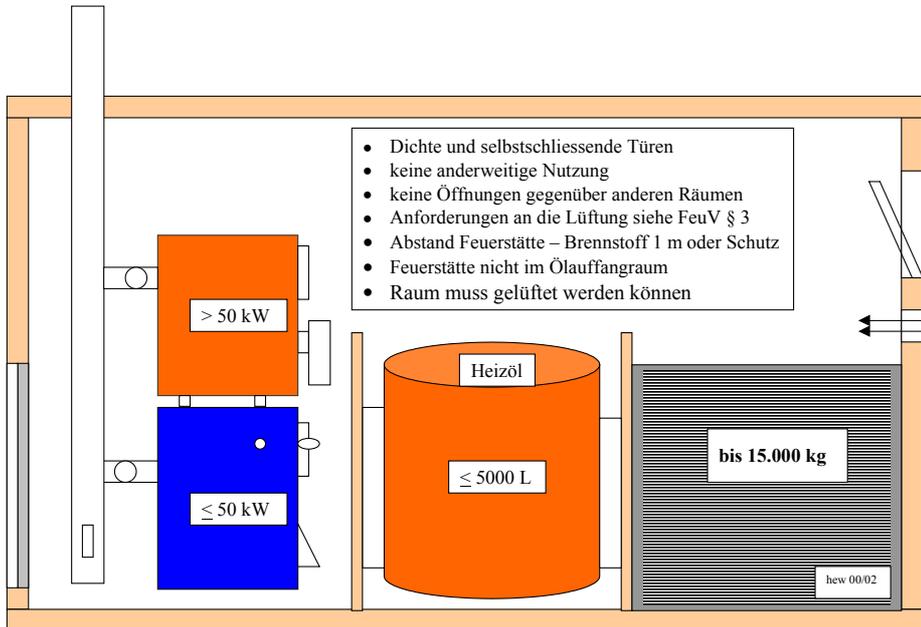


Bild 3.5

Anforderungen an einen Raum in einem Gebäude

- zur Brennstofflagerung für feste Brennstoffe bis 15.000 kg
- bei gleichzeitiger Lagerung bis zu 5000 Liter Heizöl
- und Aufstellung einer Feuerstätte über 50 kW für feste Brennstoffe

